

RENVOOI


- vrijhangend toilet
- douche (plaats voor -)
- wasbak
- ligbad
- plaats voor ligbad
- rookmelder
- deur te openen zonder losse hulpmiddelen
- zelfsluitende deur 30 min WBDBO
- zelfsluitende deur 60 min WBDBO
- brandscheidings 30 min WBDBO
- brandscheidings 60 min WBDBO
- houten trappen behandelen tot brandklasse B, tenzij anders vermeld
- vloerafwerking - brandklasse C/s2
- plafondafwerking - brandklasse B/s2
- wandafwerking - brandklasse B/s2

- voorzetwand 205mm
lagen: buitenzijde: gips (12,5mm) (niet te werk gebruiken)
kuchegoude (steunruimte 10x HSB)
HSB 70mm incl. isolatie met dubbel glas (2x 12,5mm)
(Duraglas comfort) waarvoor: steunprofiel (Pis-31ma) (niet te werk gebruiken)
- voorzetwand 100mm
HSB 70mm incl. isolatie met dubbel glas (2x 12,5mm)
steunruimte 10x HSB
- binnenwand 150mm
HSB 100mm incl. isolatie met aan weerszijden dubbel glas (2x 12,5mm)
- binnenwand 100mm
HSB 50mm incl. isolatie met aan weerszijden dubbel glas (2x 12,5mm)
- woningscheidende wand 205mm
2x HSB incl. isolatie 70mm + spouw met aan weerszijden dubbel glas (2x 12,5mm)

- Wateropname scheidingsconstructies sanitair:
 - gemiddelde wateropname $\leq 0,01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}0,5)$ conform NEN 2778.
 - maximale wateropname $\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}0,5)$; conform NEN 2778.
- Luchtdoorlatendheid scheidingsconstructies met kruipruimte:
 - maximale specifieke luchtvolumestroom $\leq 20,10\text{-}6 \text{ m}^3\text{(m}^2 \cdot \text{s)}$; conform NEN 2890.
- Waterdichtheid scheidingsconstructies:
 - conform NEN 2778

- Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingsconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):
 - factor van de temperatuur (woonfunctie) $\geq 0,5$; (transformatie-eis)
- Het weren van ratten en muizen:
 - afmeting rattenscherm ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies: tot een diepte van minimaal 0,6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
 - maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingsconstructie en/of rattenscherm $\leq 0,01 \text{ m}$.
 - opm. 1: uitgezonderd uitmondingen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.
 - opm. 2: uitgezonderd openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.

- Gemeenschappelijke gang / trappenhuis: klasse B (wand/ plafond), klasse C8 (vloeren) rookklasse s2
- Elektrische leidingen in EBVR: brandklasse B1 bij pijpsotatie, brandklasse B2(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s1(ca) voor pijpsotatie/ rookklasse s1(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1-4
- Elektrische leidingen in overige ruimten: brandklasse D1 bij pijpsotatie, brandklasse D(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s2(ca) voor pijpsotatie/ rookklasse s2(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1-4
- Tussen BC onderling (wanden/vloeren), WBDBO 60D Tussen appartementen en centrale hal, trappenhuisen WBDBO 30
- Tussen appartementen onderling, WBDBO 60
- Schachtwanden, 60 minuten brandwerend
- WRD beschermd subBC naar een ander beschermd subBC is R200 (NEN 6075)
- WRD beschermd subBC naar een subBC is Ra conform NEN 6075
- WRD beschermd subBC naar een besloten ruimte waarvoor een (E)BVR voert is R200 (NEN 6075)
- BMI gekoppeld aan brandkleppen in rookschelingen R/R200

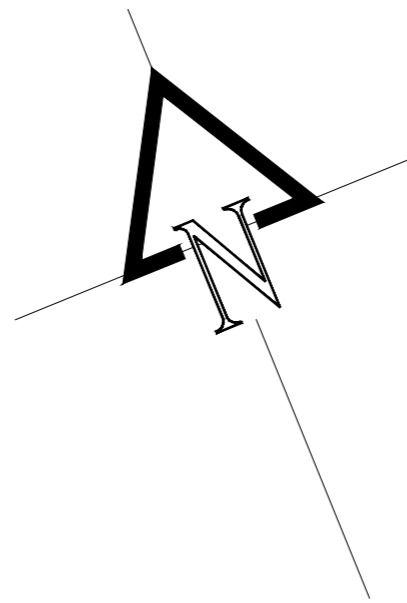

definitief

de aannemer is gehouden maatvoering in het werk te controleren en nader vast te stellen

opdrachtgever	150 schaal	
aanvraagorgaan	22-12-2023	datum
amersfoort		
project	marlijn van vliet	architect
van ammerongenschoude wonen	jos lekelaar	beheerder
het bestemmingsplan van school naar wonen	marlijn de ruter	projectleider
omschrijving	A0	formaat
plattegrond te verdieping - entresol	4921100	kenmerk
projectfase	01-01-003	bladnummer
definitief ontwerp		