

begane grond

RENOVOI

- vrijhangend toilet
 - douche (plaats voor -)
 - wasbak
 - ligbad plaats voor ligbad
 - rookmelder
 - deur te openen zonder losse hulpmiddelen
 - zelfsluitende deur 30 min WBDBO
 - zelfsluitende deur 60 min WBDBO
 - brandscheiding 30 min. WBDBO
 - brandscheiding 60 min. WBDBO
- houten trappen behandelen tot brandklasse B, tenzij anders vermeld
 vloerwerk - brandklasse Cfls2
 plafondwerk - brandklasse B1s2
 wandwerk - brandklasse B1s2

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang conform rechtsverkegen niveau
 traphekken: 1000 +v.p. (tenzij anders aangegeven) / geen opstapmogelijkheden conform bouwbesluit afd. 2.3
 trappen: voldoen aan de min. eisen voor bestaande bouw, conform bouwbesluit afd 2.5 art 2.39

Bouwconstructie:
 - 30 / 60 minuten brandwerend.

Voorzieningen voor Electra: conform NEN 1010 en bouwbesluit afd. 6.2
 Voorzieningen voor Gas conform NEN 1078 en bouwbesluit afd. 6.2
 Voorzieningen voor drinkwater voldoen aan de NEN 1006 en bouwbesluit afd. 6.3

- trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimte voorzien van verlichtingsinstallatie met een verlichtingssterkte >= 1lx

Wateropname scheidingenconstructies aan de bvo begane grond: 851m2
 gemiddelde wateropname <= 0.01 kg/(m².s) (NEN 2778)
 maximale wateropname <= 0.2 kg/(m².s) (NEN 2778)


Luchtdoorlatendheid scheidingenconstructies aan de bvo lantaarn: 9m2
 maximale specifieke luchtvolumestroom <= 0.001 m³/(m².s) (NEN 2890)

Waterdichtheid scheidingenconstructies:
 - conform NEN 2778

Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingenconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):
 - factor van de temperatuur (woonfunctie) >= 0.5; (transformatie-eis)

Het weren van ratten en muizen:
 - afmeting rattenscherm ter plaatse van uitwendige scheidingenconstructies: tot een diepte van minimaal 0.5 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein;
 - maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingenconstructie en/of rattenscherm <= 0,01 m.
 - opm. 1: uitzonderend uitmondingen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.
 - opm. 2: uitzonderend openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.

- Gemeenschappelijke gang/trappenhuis: klasse B (wand/ plafond), klasse Cfl (vloeren) rookklasse s2
- Elektrische leidingen in EBVR: brandklasse B1 bij pijpsisolatie, brandklasse B2(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s1(ca) voor pijpsisolatie/ rookklasse s1(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1
- Elektrische leidingen in overige ruimten: brandklasse D1 bij pijpsisolatie, brandklasse D(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s2(ca) voor pijpsisolatie/ rookklasse s2(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1
- Tussen BC onderling (wanden/vloeren), WBDBO 60D Tussen appartementen en centrale hal, trappenhuizen WBDBO 30
- Tussen appartementen onderling, WBDBO 60
- Schachtwanden, 60 minuten brandwerend
- WRD beschermd subBC naar een ander beschermd subBC is R200 (NEN 6075)
- WRD beschermd subBC naar een subBC is Rn conform NEN 6075.
- WRD beschermd subBC naar een bestaande ruimte waarvoor een EBVR voert is R200 (NEN 6075)
- BMI gekoppeld aan brandkleppen in rookschelingen RA/R200

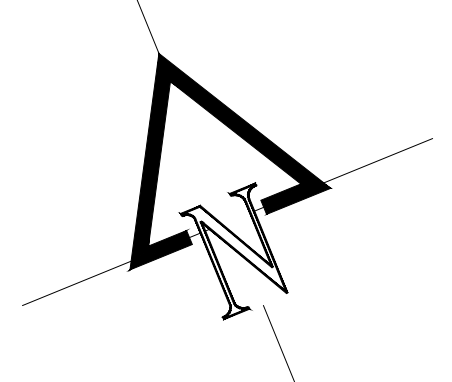

wijziging	datum	omschrijving wijziging	gewijzigd
C	03-06-2024	meterkast en cvz kast verplaatst.	
B	15-04-2024	verplaatsen meterkasten en indeling app 15.	
A	28-03-2024	zie wijzigingsopdr A	

definitief

de aannemer is gehouden maatvoering in het werk te controleren en nader vast te stellen

opdrachtgever	150 schaal
aanvraagstadium	22-12-2023 datum
amersfoort	maats van vlet architect
project	pk tekenaar
van amersongenscholen wonen	marijn de ruter projectleider
het bestemmings van school naar wonen	AO format
omschrijving	4921100 nummer
plattegrond begane grond	01-001-001 bladnummer
projectnaam	
definitief ontwerp	