

dakoverzicht

RENVOOI

- vrijhangend toilet
- douche (plaats voor -)
- wasbak
- ligbad
- plaats voor ligbad
- rookmelder
- deur te openen zonder losse hulpmiddelen
- zelfsluitende deur 30 min WBDBO
- zelfsluitende deur 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min. WBDBO
- brandscheiding 60 min. WBDBO
- houten trappen behandelen tot brandklasse B, tenzij anders vermeld
- vloerafwerking - brandklasse C/s2
- plafondafwerking - brandklasse B/s2
- wandafwerking - brandklasse B/s2

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang conform rechtensverregen niveau

traphekken: 1000 +1 p. (tenzij anders aangegeven) / geen opstapmogelijkheden conform bouwbesluit afd. 2.3

trappen: voldoen aan de min. eisen voor bestaande bouw, conform bouwbesluit afd 2.5 art 2.39

Bouwconstructie:

- 30 / 60 minuten brandwerend.

Voorzieningen voor Electra: conform NEN 1010 en bouwbesluit afd. 6.2

Voorzieningen voor Gas conform NEN 1078 en bouwbesluit afd. 6.2

Voorzieningen voor drinkwater voldoen aan de NEN 1006 en bouwbesluit afd. 6.3

- trappenhuisen en gemeenschappelijke verkeersruimte voorzien van ventilatieinstallatie met een ventilatiesterkte >=1lx

Wateropname scheidingenconstructies sanitair:

- gemiddelde wateropname <= 0.01 kg/(m² s0,5) conform NEN 2778.
- maximale wateropname <= 0.2 kg/(m² s0,5); conform NEN 2778.

Luchtdoorlatendheid scheidingenconstructies met kruipruimte:

- maximale specifieke luchtvolumestroom <= 20.10-6/ m³/(m² s); conform NEN 2690.

Waterdichtheid scheidingenconstructies:

- conform NEN 2778


Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingenconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):

- factor van de temperatuur (woonfunctie) >= 0,5; (transformatie-eis)

Het weren van ratten en muizen:

- afmeting rattenscherm ter plaatse van uitwendige scheidingenconstructies: tot een diepte van minimaal 0,6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
- maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingenconstructie en/of rattenscherm <= 0,01 m.
- opm. 1: uitgezonderd uitmondingen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.
- opm. 2: uitgezonderd openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.
- Gemeenschappelijke gang/ trappenhuis: klasse B (wand/ plafond), klasse C8 (vloeren) rookklasse s2
- Elektrische leidingen in EBVR: brandklasse B1 bij pijpsotatie, brandklasse B2(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s1(ca) voor pijpsotatie/ rookklasse s1(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1-6
- Elektrische leidingen in overige ruimten: brandklasse D1 bij pijpsotatie, brandklasse D(ca) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1 en rookklasse s2(ca) voor pijpsotatie/ rookklasse s2(L) voor overige leidingen conform de NEN-EN 13501-1-6.
- Tussen BC onderling (wanden/vloeren), WBDBO 60D Tussen appartementen en centrale hal, trappenhuisen WBDBO 30
- Tussen appartementen onderling, WBDBO 60
- Schachtwanden, 60 minuten brandwerend
- WRD beschermd subBC naar een ander beschermd subBC is R200 (NEN 6075)
- WRD beschermd subBC naar een subBC is Rn conform NEN 6075.
- WRD beschermd subBC naar een bestaende ruimte waarvoor een (E)BVR voert is R200 (NEN 6075)
- BMI gekoppeld aan brandkleppen in rookschelingen R/R200

2 extra pv panelen 430wp
1725x1135mm.
Deze zijn niet optimaal te benutten i.v.m. dakschaduw

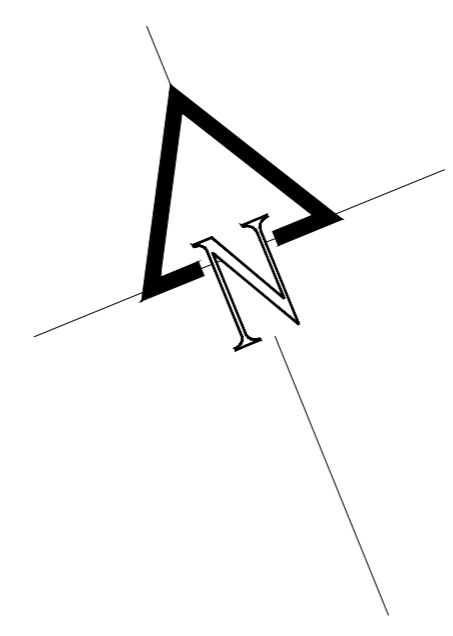

wijzig datum omschrijving wijziging gewijzigd

definitief

de aannemer is gehouden maatvoering in het werk te controleren en nader vast te stellen

opdrachtgever	1.50	schaal
aanvraagstap	22-12-2023	datum
amersfoort		
project	marlijn van vliet	architect
van amerongenschoude wonen	jos	tekenaar
het bestemmingsplan van school naar wonen	marlijn de ruter	projectleider
omschrijving	AO	formaat
dakoverzicht	4921100	kenmerk
projectfase	04-001-004	bladnummer
definitief ontwerp		

